

Beredskabsplan for Omø Vandværk A.M.B.A.

Omø Vandværk, Ørevej 18, 4245 Omø

Oversigt over boringer:

Sommerhusområde: nr. 219.170

På Vandværksgrunden: nr. 219.24

75 meter NV for Vandværket: nr. 219.25

Oversigt over områdemålere forefindes på vedlagt kort.

På Omø Vandværk kan lukkes for vandet til følgende to området – dels syd for vandværket og dels resten af øen.

Overfor Omø Kirke ved siden af brandstander forefindes en stophane, således at der alene kan aflukkes for vandforsyningen til havneområdet og Skovbanken.

Akut forurening:

I tilfælde af akut forurening aflukkes boringer. Via laboratoriet Eurofins tages vandprøver, så forureningen kan lokaliseres.

Der informeres via aviser, radio og TV.

I tilfælde af lokal forurening af ledningsnettet aflukkes områdemålere.

Slagelse	EKSTERN TELEFONLISTE	
Kommune		
Beredskabsplan Omø Vandforsyning		Dato: 15. maj 2013


	TELEFON		
Kontakt	Dag	Aften	Mobil
Alarmcentralen	112	112	112
Embedslæge	7222 7910		
Politi	114	114	114
Falck	7010 2030	7010 2030	7010 2030
Lokalradio / TV	TV2 Øst 5536 5656		
Regionalradio / TV	P4 Sjælland 5575 3400		
<i>Lokal avis</i>	Sjællandske 7245 1400		
Slagelse Sygehus	5855 9000		
Lægevagten	7015 0700		
Slagelse Beredskab	5857 9700		

Omø Vandværk	TELEFONLISTE	
Beredskabsplan Omø Vandforsyning		Dato: 3.1.2018

	TELEFON		
Kontakt	Dag	Aften	Mobil
Formand Svend Erik Hansen	5819 9008	5819 9008	2035 2275
Vandværksbestyrer Allan Rasmussen	3097 9169	3097 9169	3097 9169
Bestyrelsesmedlem Keld Berth	5819 9104	5819 9104	4032 1383
Bestyrelsesmedlem Karsten Bruun	2757 6324	2757 6324	2757 6324
Bestyrelsesmedlem Gitte Lunding	Omø: 5819 9027 Arbejde: 3537 1917	Kokkedal: 4578 7876	5091 4137
Bestyrelsesmedlem Birthe Jørgensen			5161 8277
VVS-mester Stignæs Smedje	5819 4618	5819 4618	2041 4615
El-installatør Aage Langkjær	5819 4283	5819 4283	4016 4283
Entreprenør Ole Larsens Eftf.			Finn Gripping: 2045 2636 Gustav Hansen: 3054 2071
Omø Beredskab			2011 9972
Sygeplejerske Katja Rasmussen Omø Hjemmepleje	2769 9169	2769 9169	2769 9169
Laboratorium Eurofins	7022 4266		
Omø Færgen	5819 5311		2441 4219
Vognmand Johannes Rasmussen tankvogn	5929 3123		

Alarmeringsplan

Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal vandværket eller den myndighed, der modtager meddelelsen handle som angivet i alarmeringsplanen.

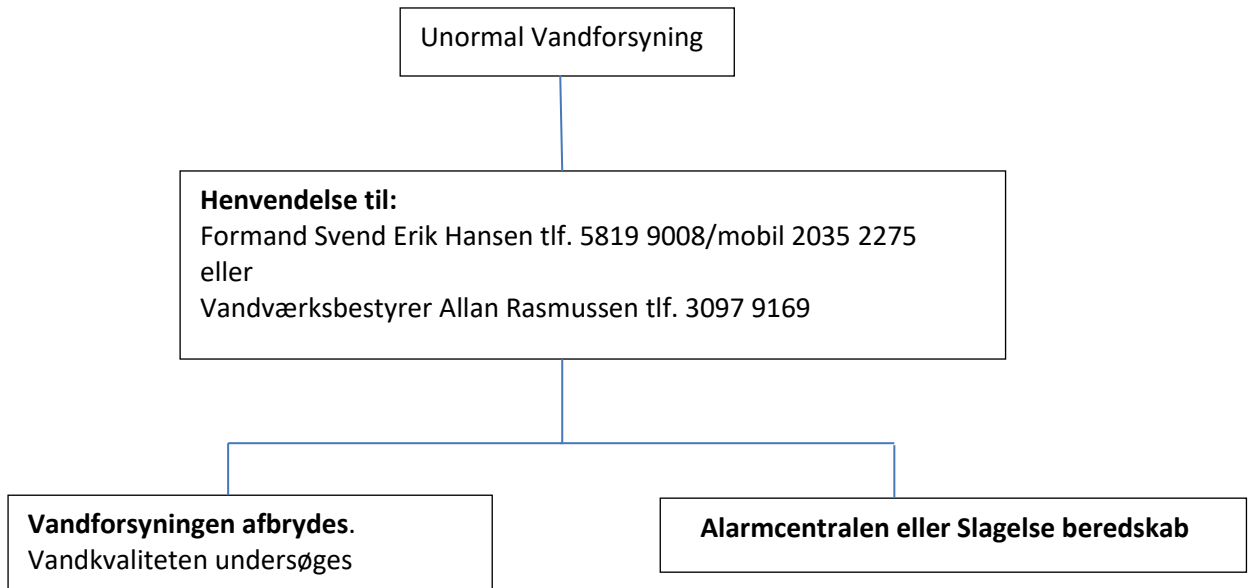

Information til forbrugerne

Forbrugerne informeres omgående gennem radio eller husstandsomdelte informationer, hvis vandet vurderes at være sundhedsskadeligt, og følsomme forbrugere på den interne telefonliste informeres pr. telefon. Hvorvidt vandet er sundhedsskadeligt, afgøres af kommunen i samråd med embedslægen.

Radioinformation anvendes også ved svigtende vandforsyning i forbindelse med strømsvigt eller ledningsbrud, der berører mange eller alle forbrugere.

Er der tale om mindre overskridelse af nogle grænseværdier, der ikke vurderes at indebære sundhedsrisiko, orienteres forbrugerne ved udsendelse af skriftlig information.

Pressen informeres altid, når der udsendes information til forbrugerne.

Informationens indhold

- ◆ Hvilke områder er berørt?
- ◆ Årsag til problemet (bakterier, pesticider, strømsvigt, ledningsbrud mv.)
- ◆ Konsekvens for forbrugerne. (må vandet bruges? Kogepåbud? må ikke drikkes)
- ◆ Hvad gøres der for at normalisere vandforsyningen? Varighed
- ◆ Hvornår kommer der ny information?
- ◆ Husk også at informere, når forsyningsituationen er normal igen.

Hvem informerer og udtaler sig?

Formanden informerer og udtaler sig på vandværkets vegne til pressen. Der informeres IKKE om sundhedsrisiko, det overlades til embedslægen.

Nødforsyning

Der etableres en midlertidig forsyning. Følgende muligheder foreligger:

- ◆ Levering af vand til rentvandsbeholderen på Omø Vandværk fra tankvogn.
- ◆ Opstilling af tankvogn på centralt sted til afhentning af vand til drikkebrug.